

PADRÃO DE ENTRADA (A CONSTRUIR)

CATEGORIA B2 – BIFÁSICA – NORMA GED 13 – CPFL

CABOS DE ENTRADA – (2F#25MM + 1N#25MM)

CAIXA DE ENTRADA – TIPO VISOR COM LENTE

DISJUNTOR DE PROTEÇÃO GERAL – 80A

DPS CLASSE II / 1 POLO / V.MAX=275V / I.MAX=20KA (AC)

ELETRODUTO DE ENTRADA – 1.1/4”

CONDUTOR DE ATERRAMENTO – 10MM


POSTE DE ENTRADA – 200 DAN – 9,00 METROS (GED13 CPFL)

OBSERVAÇÕES – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1) O CABO PP3X2,5MM SERÁ UTILIZADO PARA ALIMENTAÇÃO E ATERRAMENTO DAS LUMINÁRIAS DOS POSTES



2) O CABO 4MM SERÁ UTILIZADO PARA PERCORRER OS CIRCUITOS NOS ELETRODUTOS SOTERRADOS.

DETALHE GENERICO DO PASSEIO




DETALHE DA LUMINÁRIA LED A INSTALAR

OBS.: POTENCIA CONFORME PROJETO

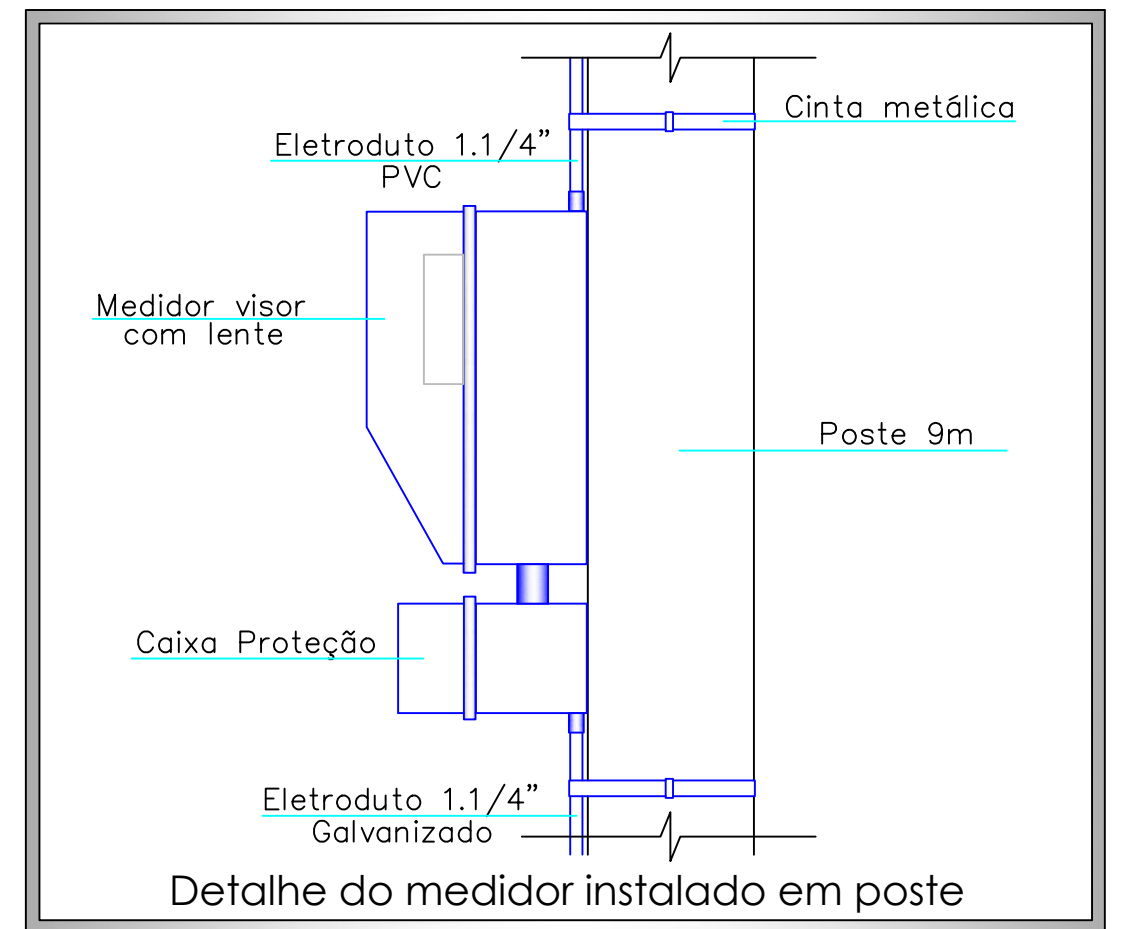


PADRÃO BIFÁSICO CATEGORIA B2

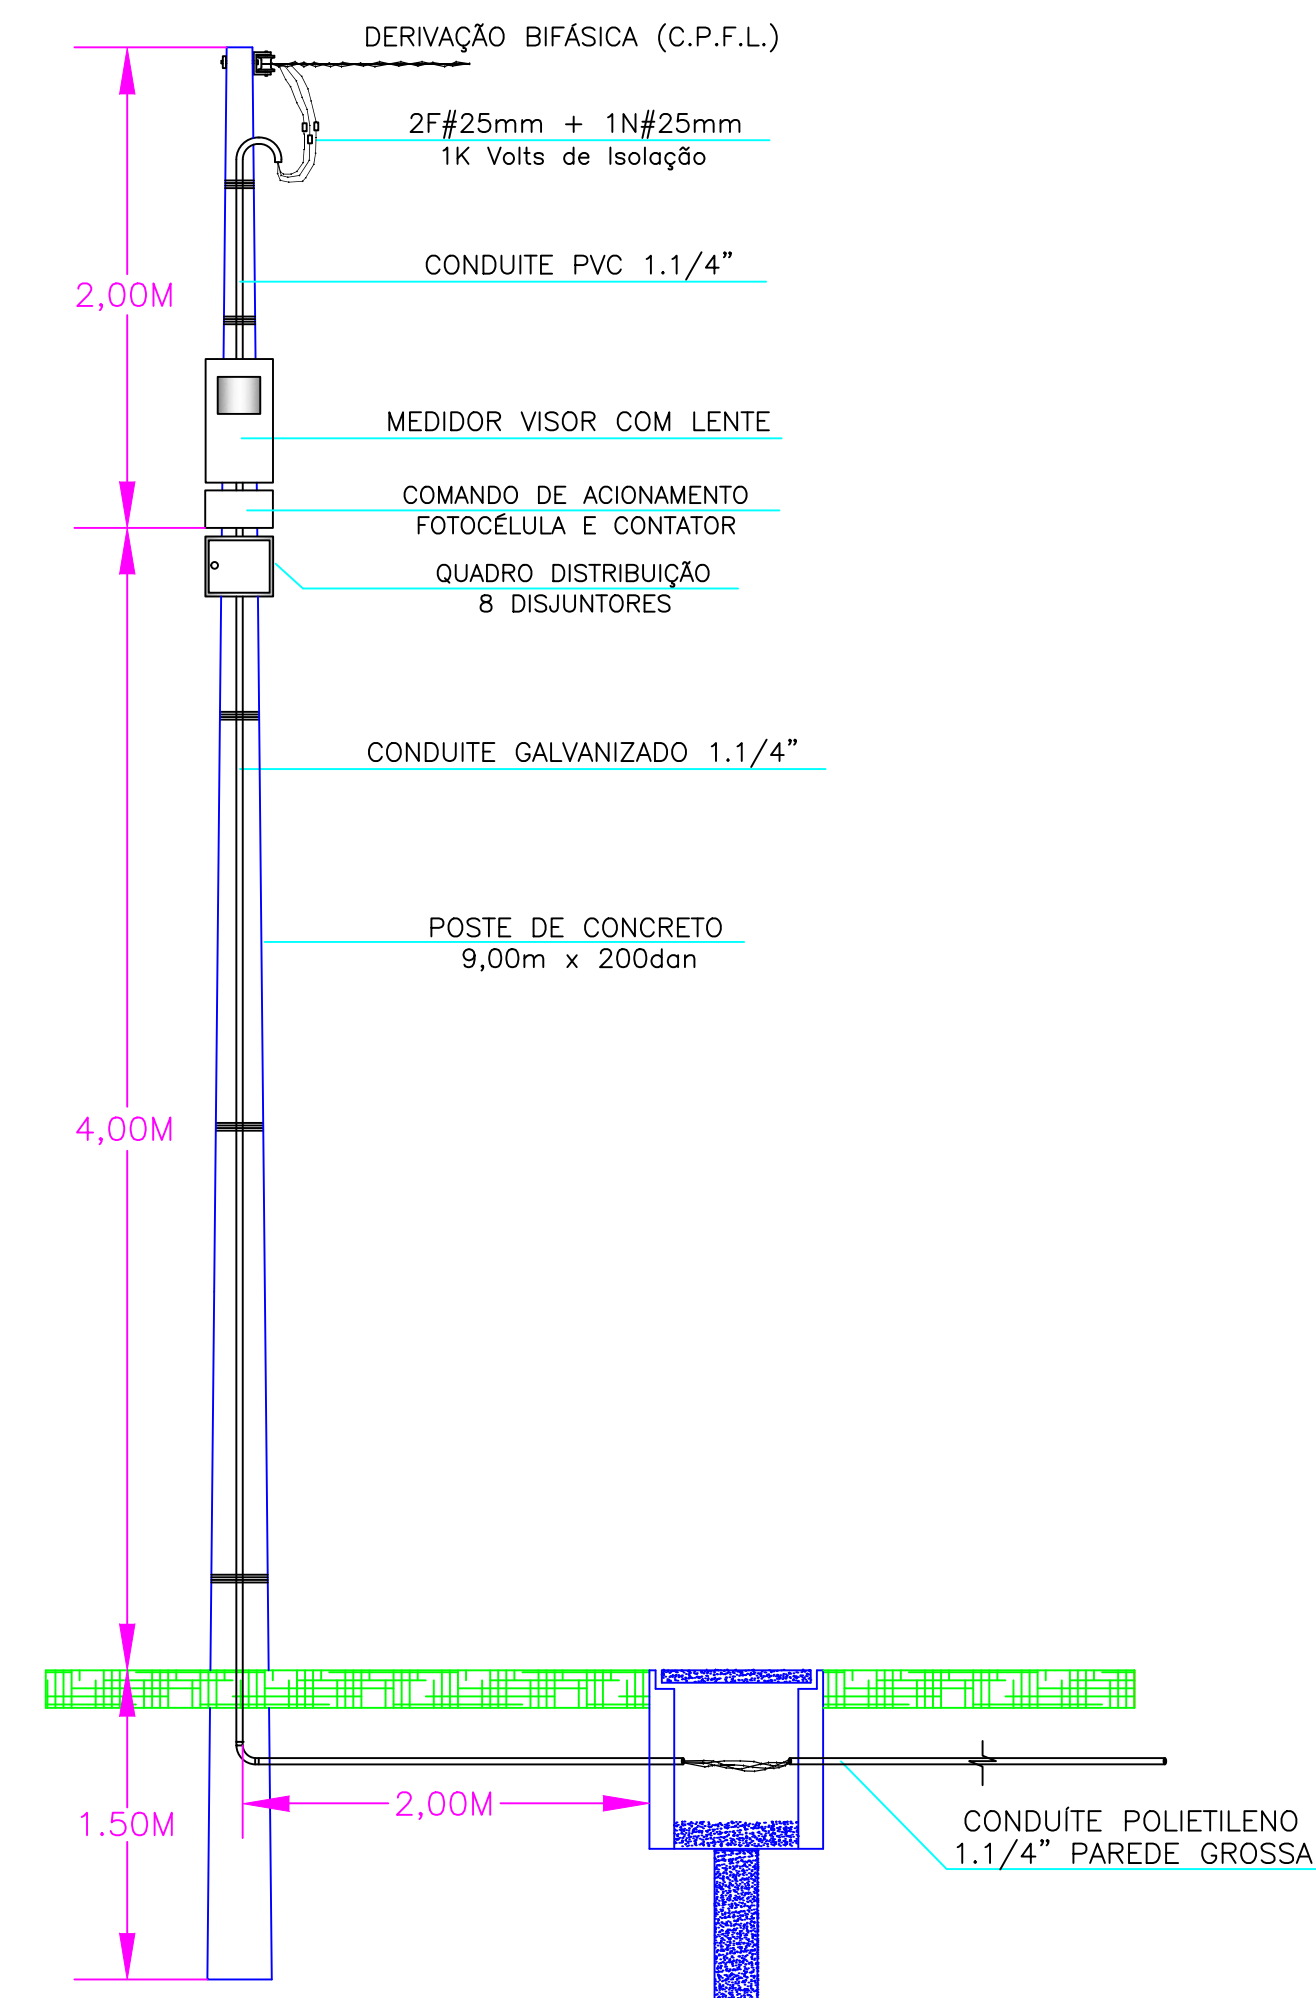

LUMINÁRIA LED 3 PÉTALAS DE 100W

OBS.: LUMINÁRIA CERTIFICADA DE ACORDO COM A PORTARIA 20/2017 DO INMETRO

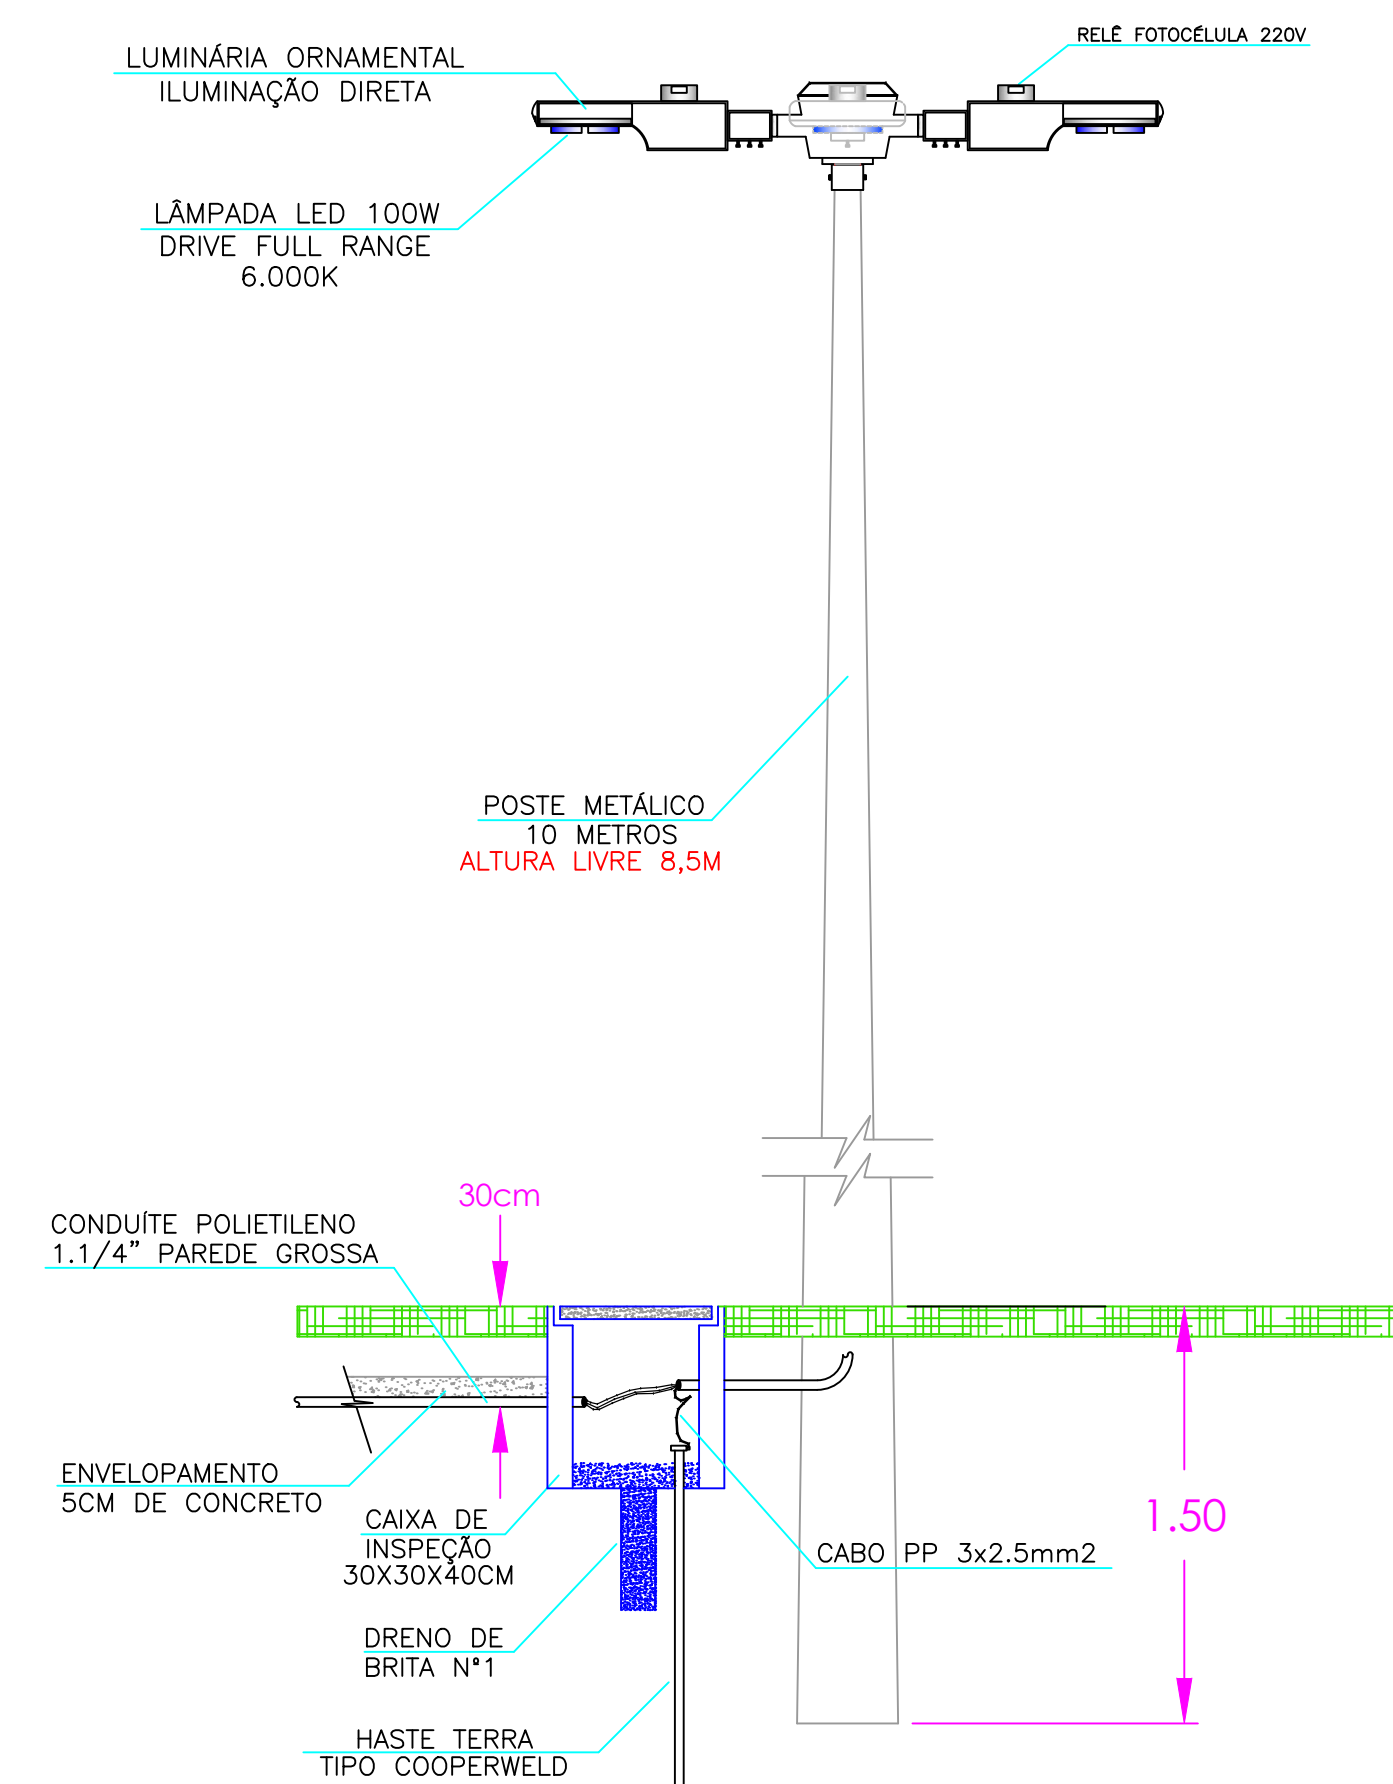

PROJETO ELÉTRICO COMPLETO

FOLHA 04/04

Construção da Praça do Bairro Vale do Sol

Bairro Vale do Sol

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Vide Implantação

Vale do Sol

14.700-000

Bebedouro/SP

SITUAÇÃO S/ ESCALA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

FERNANDO GALVÃO MOURA

PREFEITO MUNICIPAL

C.P.F.: 108.906.508-61

OBSERVAÇÕES

COORDENADOR DE PROJETOS, RESPONSÁVEL TÉCNICO E GESTOR DE CONVENIÊNCIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

WAGNER SILVEIRA

ENGENHEIRO CIVIL

CREA: 506.005.510-9

CPFL:

Aprovação:

Desenho:

Lorraine Campos

Data:

20/04/2020

LORRAINE CAMPOS DE OLIVEIRA

ENGENHEIRA ELETRICISTA

DIVISÃO DE ENGENHARIA ELÉTRICA

CREA/SP 5070111279



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Celebração de Convênio

Secretaria de Desenvolvimento Regional